



Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

РІШЕННЯ

про призначення органу з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України засвідчує, що державне підприємство "Київський експертно-технічний центр Держпраці" (вул. Ливарська, 1а, м. Київ, 04073) наказом від 03 серпня 2018 р. № 1080 призначено органом з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту простих посудин високого тиску, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1025, і йому присвоєно ідентифікаційний номер UA.TR.005.

Сфера призначення на 2 арк. наведена в додатку до цього рішення та є його невід'ємною частиною.

Перший віце-прем'єр-міністр
України – Міністр

"03" серпня 2018 р.

С. І. Кубів


Додаток
до рішення про призначення органу з
оцінки відповідності

СФЕРА ПРИЗНАЧЕННЯ
органу з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності
вимогам Технічного регламенту простих посудин високого тиску,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1025
(далі – Технічний регламент)

державного підприємства «Київський експертно-технічний центр Держпраці»

Порядковий номер	Види продукції із зазначенням категорій та/або груп продукції (якщо вони визначені в технічному регламенті) чи інших деталізованих визначень продукції	Процедури оцінки відповідності з посиланням на положення технічного регламенту чи додатки до нього, в яких визначені ці процедури	Додаткові відомості про сферу призначення, якщо це вимагається технічним регламентом
1	2	3	4
1	Прості посудини високого тиску, які виготовляються серійно: добуток максимального робочого тиску на об'єм (PS x V) якого не перевищує 200 бар на 1 літр, але перевищує 50 бар x 1 літр;	Модуль В (експертиза типу), пункти 1- 10 додатка 2 до Технічного регламенту; модуль С1 (відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва з випробуваннями посудин під наглядом), пункти 11- 19 додатка 2 до Технічного регламенту; експертиза документів, визначених у пункті 30 додатка 2 до Технічного регламенту;	


Заступник директора департаменту технічного
регулювання Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України



О. П. Гіленко

	добуток максимального робочого тиску на об'єм (PS x V) якого перевищує 200 бар на 1 літр, але не перевищує 3000 бар x 1 літр; добуток максимального робочого тиску на об'єм (PS x V) який перевищує 3000 бар на 1 літр	модуль В (експертиза типу), пункти 1- 10 додатка 2 до Технічного регламенту; модуль С1 (відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва з випробуваннями посудин під наглядом), пункти 11- 19 додатка 2 до Технічного регламенту; модуль С2 (відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва з контрольними перевірками посудин через довільні інтервали часу), пункти 20 - 28 додатка 2 до Технічного регламенту; модуль В (експертиза типу), пункти 1- 10 додатка 2 до Технічного регламенту; модуль С1 (відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва з випробуваннями посудин під наглядом), пункти 11- 19 додатка 2 до Технічного регламенту	
--	--	---	--

Заступник директора департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

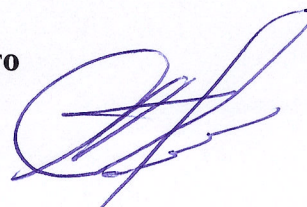

О. П. Гіленко